


# BIOHEATPLUS

## magnetische Wechselfelder im Betrieb

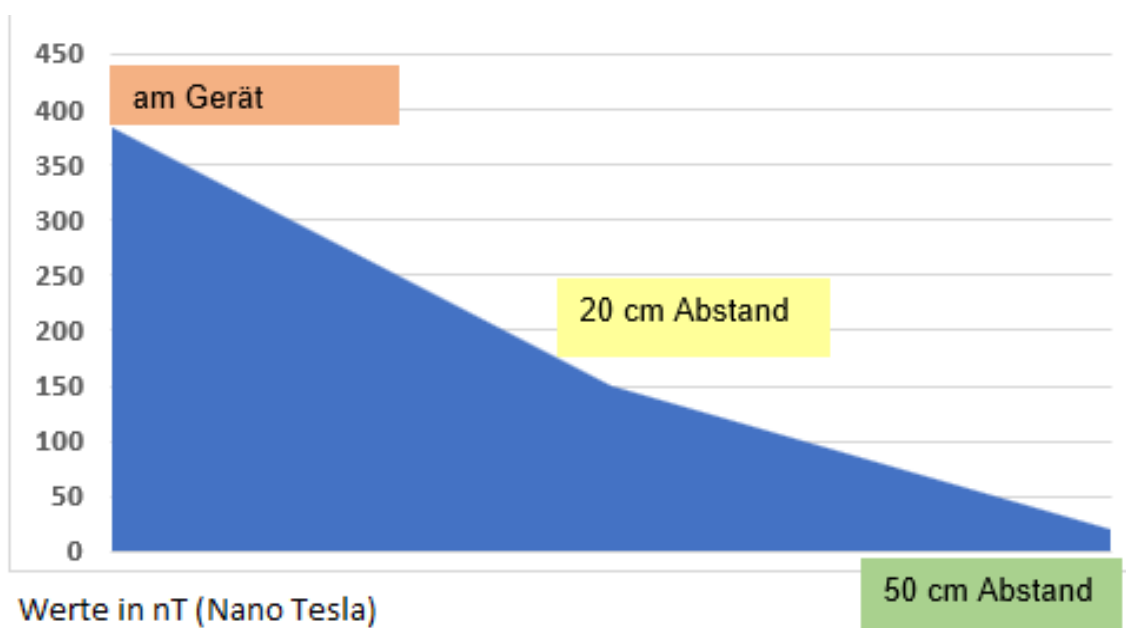

Nach baubiologischen und umweltmedizinischen Richtwerten:

Stark	leicht erhöht	schwach
ab 200	100 - 200	< 100

### Elektrische Wechselfelder 1 – 2 V/m

Das Heizgerät ist nach geo- und baubiologischen Kriterien sehr gut.  
Es kann ohne Bedenken auch in Schlafzimmern installiert werden.

Messungen am 4. Mai 2018 auf IBIZA bei

Firma  
INFRATEC S.L.  
Club Stella Maris B 28  
07820 San Antonio / Ibiza

### Geobiologischer Beratungsdienst – Dieter Kugler

D-83670 Bad Heilbrunn • Malachias-Geiger-Weg 1B  
Tel. 08046/188 829 oder 0700/ 88 88 99 88 • Fax 08046/188 538  
E-Mail: dieterkugler@hotmail.com • Geobiorat@aol.com • Internet: www. Dieter-Kugler.de  
Bankverbindung: Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen  
IBAN: DE18 700 543 06 000 00 66 316 BIC: BYLADEM1WOR Steuernummer 104 241 80055  
Umsatzsteuer: ID: DE131329700